


Poznámky:

- a. Vonkajšie vplyvy podľa STN33 2000-5-51.
- b. Káblové rozvody zrealizovať káblami typu CYKY-J(O) v stenách pod omietkou.
- c. Spínače inštalovať vo výške 120cm nad podlahou.
- d. Zásuvky dvojité pre polozapustenú montáž sa osadia podľa potreby investora 0,2 až 0,6m /kúpeľňa, kuchyňa 1,2m/.
- e. Zásuvky inštalovať: -KUCHYŇA - vo výške 20cm nad pracovnou doskou /individuálne zásuvky kuch. linky/
- vo výške 30cm /štandardné zásuvky mimo prac. linky/
- KÚPEĽŇA - vo výške 120cm
- ZOSTÁVAJÚCE PRIESTORY - vo výške 30cm
- f. V kúpeľni a tech. miestnosti zrealizovať ochranné pospojovanie kovových súčiastok, armatúr a potrubných rozvodov vodičom H07V-K 6mm², rovnako zrealizovať ochranné pospojovanie v priestore kuchyne.
- g. Zásuvky v priestoroch kúpeľne inštalovať v zmysle požiadavky STN 33 2000-7-701 časť 1 -mimo zóny 0, 1, 2.
- h. Zásuvky a spínače pri dverách osadiť vo všetkých priestoroch v rovnakej vzdialenosti od dverovej zárubne.
- i. Zásuvky a spínače inštalované vedľa seba inštalovať do spoločných montážnych rámečkov.

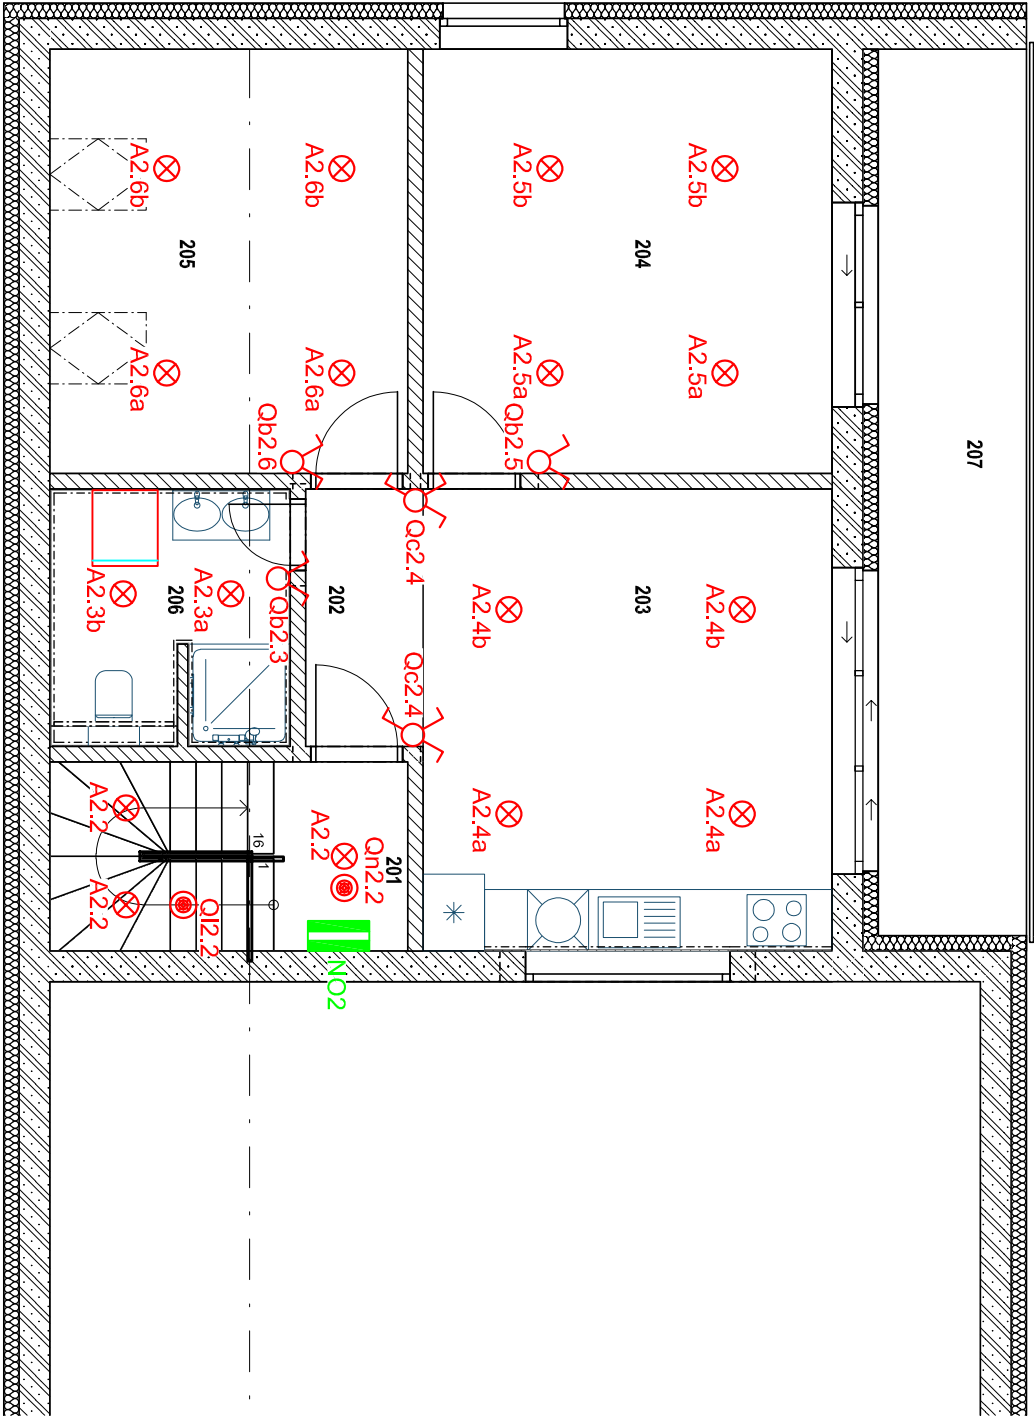

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	Em lx		Em,z	Em, wall	Em, ceiling	Na základe STN EN 12464-1 č.tabuľky
		A	B	Uo ≥ 0,10			
201	SCHODISKO	100	150	50	50	30	9.1
202	CHODBA	100	150	50	50	30	9.1
203	JEDÁĽEŇ + KUCHYŇA	200	300	75	75	50	10.4
204	IZBA	200	300	75	75	50	10.4
205	IZBA	200	300	75	75	50	10.4
206	WC + KÚPEĽNIA	200	300	75	75	50	10.4
207	TERASA	-	-	-	-	-	-

<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>FBBE</div> <div>FBBELECTRIC s.r.o. www.fbb.sk, info@fbb.sk</div> <div>Prevádzka: Šafárikova 443/16, Galanta 924 01</div> <div>Časť:.</div> <div>Elektroinštalácia</div>									
HIP:	ING. ROMAN HANÁK	Stupeň:	DSP	Č.projektu:	P241108_V2	Výťaháčok č.:			
Zodpovedný p.:	Ing. Bálint Forró	Dátum:	12/2024	Razítko:					
Vypracoval:	Bc. Barnabás Forró	Formát:	A3						
		Mierka:	1:75						
Názov stavby:	PRESTAVBA RD A HB NA MULTIFUNKČNÝ OBJEKT S UBYTOVACOU JEDNOTKOU								
Stavebný objekt:	SO 01 - MULTIFUNKČNÝ OBJEKT S UBYTOVACOU JEDNOTKOU								
Č.parcely / KÚ:	Lokalita: k.ú. MATÚŠKOVO, č.. 3629, 3628, 3630, 3634/2								
Investor:	KO Box Club Galanta, Stavbárska 1044/1, 924 01 Galanta								
Názov výkresu:	Svetelné rozvody - 2.NP					E04			

UPOZORNENIE:
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE NA INÝ ÚČEL
PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU.

NAPĎŤOVÁ SÚSTAVA		OCHRANA PRED ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41)	
3+N+PE, AC, 50Hz, 400V/TN-S	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHOVÝ STAV	
1+N+PE, AC, 50Hz, 230V/TN-S	KRYTOM, IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA	
	KRYTOM, IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA	