

Poznámky:

- a.

Vonkajšie vplyvy podľa STN33 2000-5-51.
- b.

Káblové rozvody realizovať káblami typu CYKY-J(O) v stenách pod omietkou.
- c.

Spínače inštalovať vo výške 120cm nad podlahou.
- d.

Zásuvky dvojité pre polozapustenú montáž sa osadia podľa potreby investora 0,2 až 0,6m /kúpeľňa, kuchyňa 1,2ml.
- e.

Zásuvky inštalovať: -KUCHYŇA - vo výške 20cm nad pracovnou doskou /individuálne zásuvky kuch. linky/
- vo výške 30cm /štandardné zásuvky mimo prac. linky/
- KÚPEĽŇA - vo výške 120cm
- ZOSTÁVAJÚCE PRIESTORY - vo výške 30cm
- f.

V kúpeľni a tech. miestnosti zrealizovať ochranné pospojovanie kovových súčiastok, armatúr a potrubných rozvodov vodičom H07V-K 6mm², rovnako zrealizovať ochranné pospojovanie v priestore kuchyne.
- g.


Zásuvky v priestoroch kúpeľne inštalovať v zmysle požiadavky STN 33 2000-7-701 časť 1 -mimo zóny 0, 1, 2.
- h.

Zásuvky a spínače pri dverách osadiť vo všetkých priestoroch v rovnakej vzdialenosti od dverovej zárubne.
- i.

Zásuvky a spínače inštalované vedľa seba inštalovať do spoločných montážnych rámečkov.

Legenda miestností:

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI
101	ZÁVETRIE
102	CHODBA
103	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
104	ŠATŇA MUŽI
105	ŠATŇA ŽENY
106	KÚPEĽŇA + WC ŽENY
107	KÚPEĽŇA + WC MUŽI
108	TELOCVIČNA

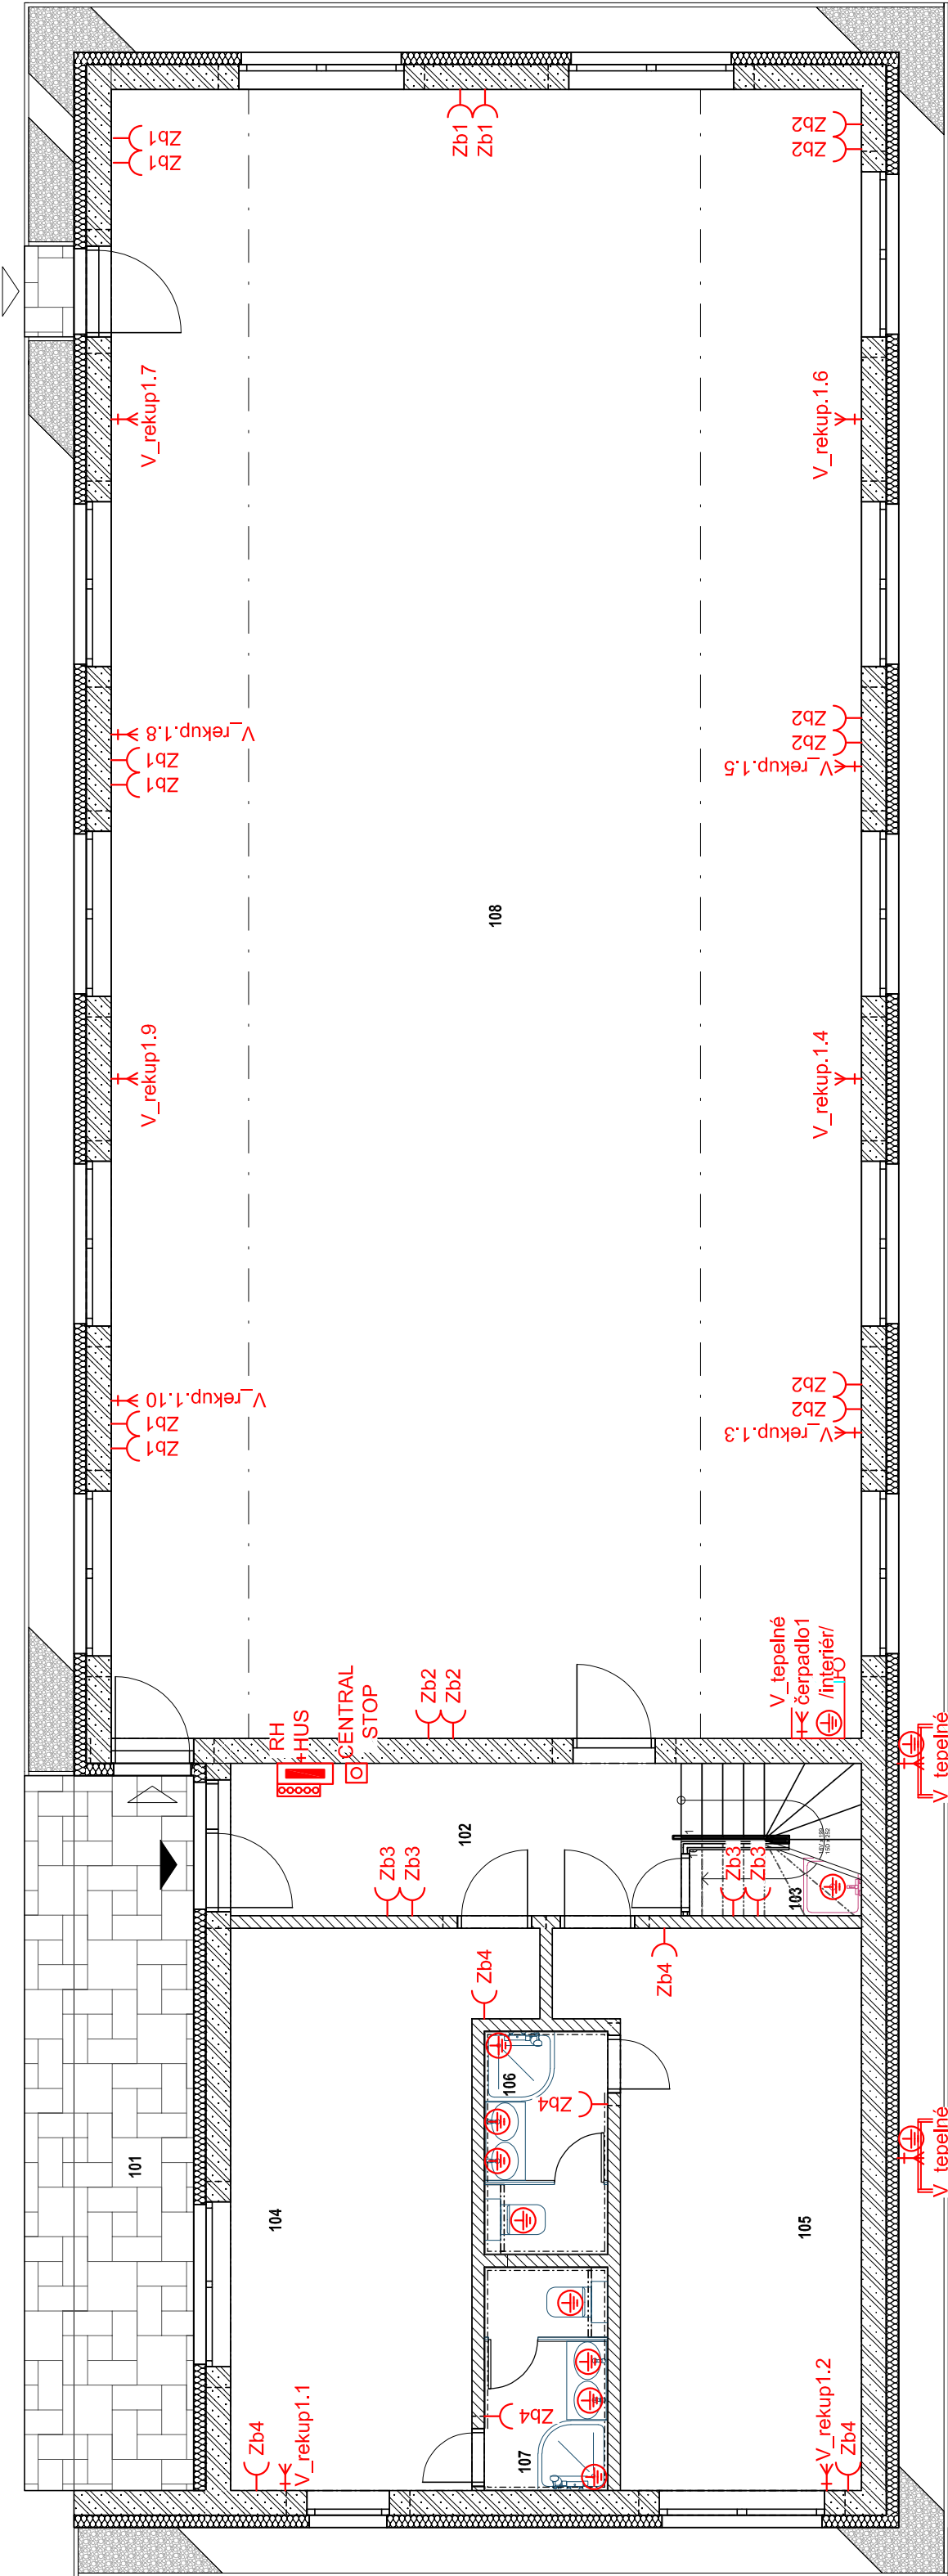

FBB ELECTRIC s.r.o. www.fbb.sk, info@fbb.sk	Prevádzka: Šafárikova 443/16, Galanta 924 01	Časť.:	Elektroinštalácia
HIP:	ING. ROMAN HANÁK	Stupeň:	DSP
Zodpovedný p.:	Ing. Bálint Forró	Dátum:	12/2024
Vypracoval:	Bc. Barnabás Forró	Formát:	3xA4
Názov stavby:	PRESTAVBA RD A HB NA MULTIFUNKČNÝ OBJEKT S UBYTOVACOU JEDNOTKOU		
Stavebný objekt:	SO 01 - MULTIFUNKČNÝ OBJEKT S UBYTOVACOU JEDNOTKOU		
Č.parcely / KÚ:	Lokalita: k.ú. MATÚŠKOVO, č.. 3629, 3628, 3630, 3634/2		
Investor:	KO Box Club Galanta, Stavbárska 1044/1, 924 01 Galanta		
Názov výkresu:	Siloprúdové rozvody - 1.NP		
			E05

UPOZORNENIE: TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE NA INÝ ÚČEL PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU.			
NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA		OCHRANA PRED ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41)	
3+N+PE,AC,50Hz,400V/TN-S	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHOVÝ STAV	
1+N+PE,AC,50Hz,230V/TN-S	KRYTOM, IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA	
	KRYTOM, IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA	