

Poznámky:

- a. Vonkajšie vplyvy podľa STN33 2000-5-51.

b. Káblové rozvody zrealizovať káblami typu CYKY-J(O) v stenách pod omietkou.

c. Spínače inštalovať vo výške 120cm nad podlahou.

d. Zásuvky dvojité pre polozapustenú montáž sa osadia podľa potreby investora 0,2 až 0,6m /kúpeľňa, kuchyňa 1,2m/.

e. Zásuvky inštalovať: -KUCHYŇA - vo výške 20cm nad pracovnou doskou /individuálne zásuvky kuch. linky/

- vo výške 30cm /štandardné zásuvky mimo prac. linky/

- KÚPEĽŇA - vo výške 120cm

- ZOSTÁVAJÚCE PRIESTORY - vo výške 30cm

f. V kúpeľni a tech. miestnosti zrealizovať ochranné pospojovanie kovových súčiastok, armatúr a potrubných rozvodov vodičom H07V-K 6mm<sup>2</sup>, rovnako zrealizovať ochranné pospojovanie v priestore kuchyne.


g. Zásuvky v priestoroch kúpeľne inštalovať v zmysle požiadavky STN 33 2000-7-701 časť 1 -mimo zóny 0, 1, 2.

h. Zásuvky a spínače pri dverách osadiť vo všetkých priestoroch v rovnakej vzdialenosti od dverovej zárubne.

i. Zásuvky a spínače inštalované vedľa seba inštalovať do spoločných montážnych rámečkov.

Legenda miestností:

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI
201	SCHODISKO
202	CHODBA
203	JEDALEŇ + KUCHYŇA
204	IZBA
205	IZBA
206	WC + KÚPEĽŇA
207	TERASA

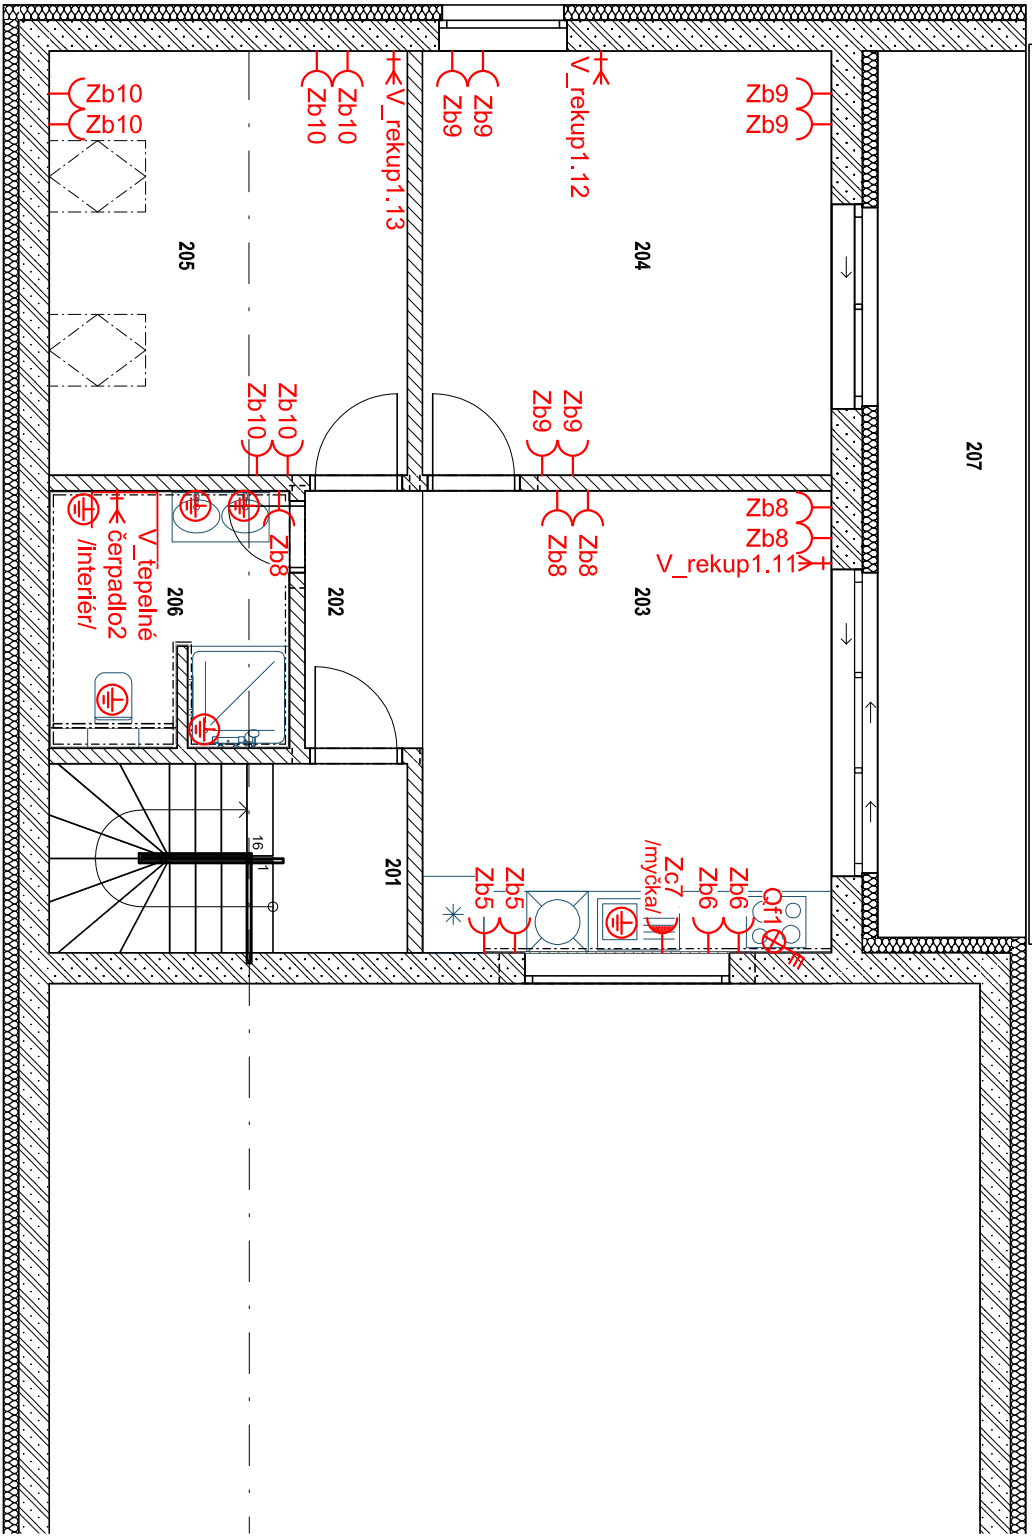

UPOZORNENIE:

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE NA INÝ ÚČEL PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU.

NAPĎŤOVÁ SÚSTAVA		
3+N+PE,AC,50HZ,400V/TN-S	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHOVÝ STAV
1+N+PE,AC,50HZ,230V/TN-S	KRYTOM, IZOLÁCIOU	KRYTOM, IZOLÁCIOU
1+N+PE,AC,50HZ,230V/TN-S	KRYTOM, IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPĎJANIA

<b>FBB</b>		<b>FBB-ELECTRIC s.r.o.</b>		Prevádzka: Šafárikova 443/16, Galanta 924 01		Časť:.		<b>Elektroinštalácia</b>	
HPP:		ING. ROMAN HANÁK		Stupeň: DSP		Č.projektu: P241108_V2		Výťahček č.:.	
Zodpovedný p.:		Ing. Bálint Forró		Dátum: 12/2024		Formát: A3			
Vypracoval:		Bc. Barnabás Forró		Mierka: 1:75					
Názov stavby:		PRESTAVBA RD A HB NA MULTIFUNKČNÝ OBJEKT S UBYTOVACOU JEDNOTKOU							
Stavebný objekt:		SO 01 - MULTIFUNKČNÝ OBJEKT S UBYTOVACOU JEDNOTKOU							
Č.parcely / KÚ:		Lokalita: k.ú. MATÚŠKOVO, č.. 3629, 3628, 3630, 3634/2							
Investor:		KO Box Club Galanta, Stavbárska 1044/1, 924 01 Galanta							
Názov výkresu:		Silnopráúdové rozvody - 2.NP						E06	